




PRIMULATOR

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE GASTRONOMII

DOKUMENTACJA
TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

FAEMA
PRESTIGE|PRESTIGE+|PRESTIGE COMPACT
TALL CUP

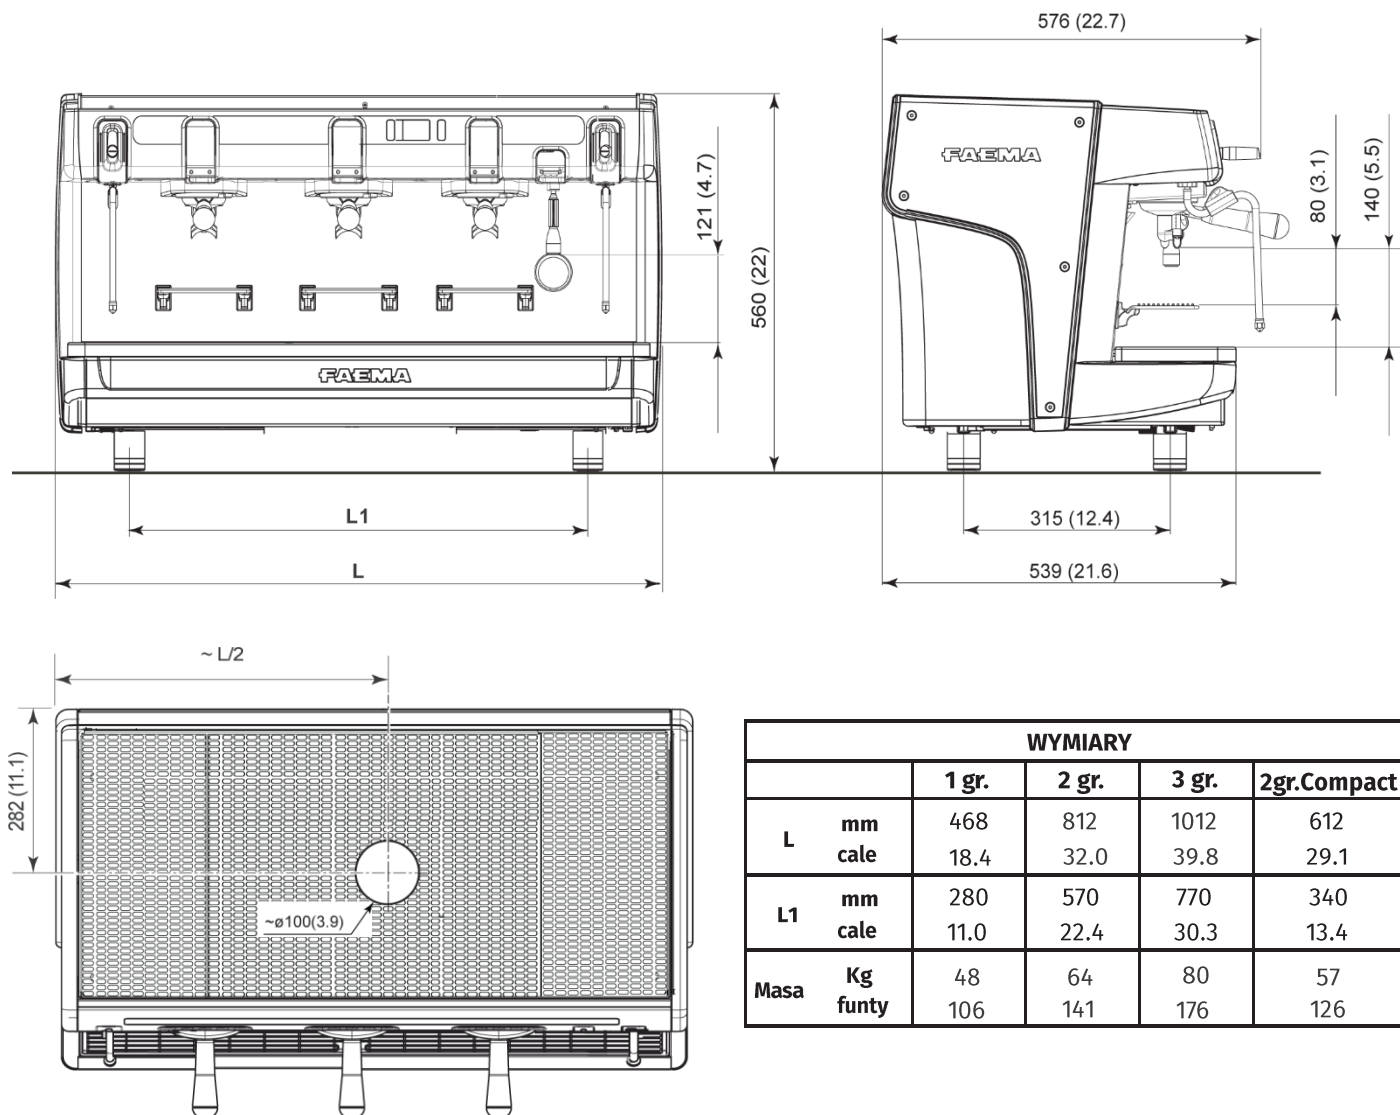

WYMIARY					
		1 gr.	2 gr.	3 gr.	2gr.Compact
L	mm	468	812	1012	612
	cale	18.4	32.0	39.8	29.1
L1	mm	280	570	770	340
	cale	11.0	22.4	30.3	13.4
Masa	Kg	48	64	80	57
	funty	106	141	176	126

MODEL	ZASILANIE	MOC	ZABEZPIECZENIE	KABEL ZASILAJĄCY
1 GR. 2 GR.Compact	220-240 V 50-60 Hz	2.8-3.3 kW lub 2.0-2.4 kW	14 A (moc zredukowana 11A)	3Gx1,5 mm ² (14/3 AWG)
	100-120 V 60 Hz	1.2-1.7 kW	14 A (20A)	3Gx1,5 mm ² (14/3 AWG)
2 GR.	380-415 V3N 50-60 Hz	4.2-5.0 kW	8 A	5x1,5 mm ² lub 5x2,5 mm ²
	220-240 V3 50-60 Hz		13 A	4x2,5 mm ²
	220-240 V 50-60 Hz	4.2-5.0 kW	20 A	3x4 mm ² lub 3x6 mm ²
	moc zredukowana 16A 230 V 50-60 Hz	3.6 kW	16 A	
	moc zredukowana 13A 230 V 50-60 Hz	3.0 kW	13 A	
3 GR.	380-415 V3N 50-60 Hz	5.9-7.0 kW	11 A	5x1,5 mm ² lub 5x2,5 mm ²
	220-240 V3 50-60 Hz		17 A	4x2,5 mm ²
	220-240 V 50-60 Hz		29 A	3x6 mm ²

Wymagania wodno-kanalizacyjne*

- Podłączenie wody zawór czerpalny $\varnothing 3/8''$ w odległości maksymalnie 1 m od urządzenia
- Odpływ - \varnothing min. 50mm (grawitacyjny, syfonowany)
Otwór w blacie $\varnothing 80 - 100$ mm (według rysunku)
- Ciśnienie wody w sieci: 0,5:6 bar

* Podłączenie wodno-kanalizacyjne i elektryczne wymaga wykonania otworu pod ekspresem wg. wzoru.

Wymagania podłączenia elektrycznego*

- Gniazdo 16-32 Amp z wyłącznikiem w odległości do 1 metra od urządzenia (zabezpieczenie w zależności od wyboru modelu)

Wydajność systemu uzdatniania wody

Wielkość wkładu filtra	÷	Twardość wody (skala niemiecka)	=	Wydajność filtra w litrach	÷	Dzienne zużycie wody w litrach	=	Ilość dni po jakich trzeba wymienić filtr
-----	÷	-----	=	-----	÷	-----	=	-----

Oświadczam, iż zapoznałem się z wymaganiami niezbędnymi do podłączenia urządzenia przez serwis Primulator. Zgadzam się na poniesienie dodatkowych kosztów lub opóźnienie montażu, w przypadku niedopełnienia punktów zawartych w dokumentacji techniczno-rozruchowej.

Imię i Nazwisko:.....

Nazwa Firmy:.....

Nr tel.:..... **Email:**.....

Podpis:.....